



ÚZEMNÍ PLÁN BRATŘEJOV

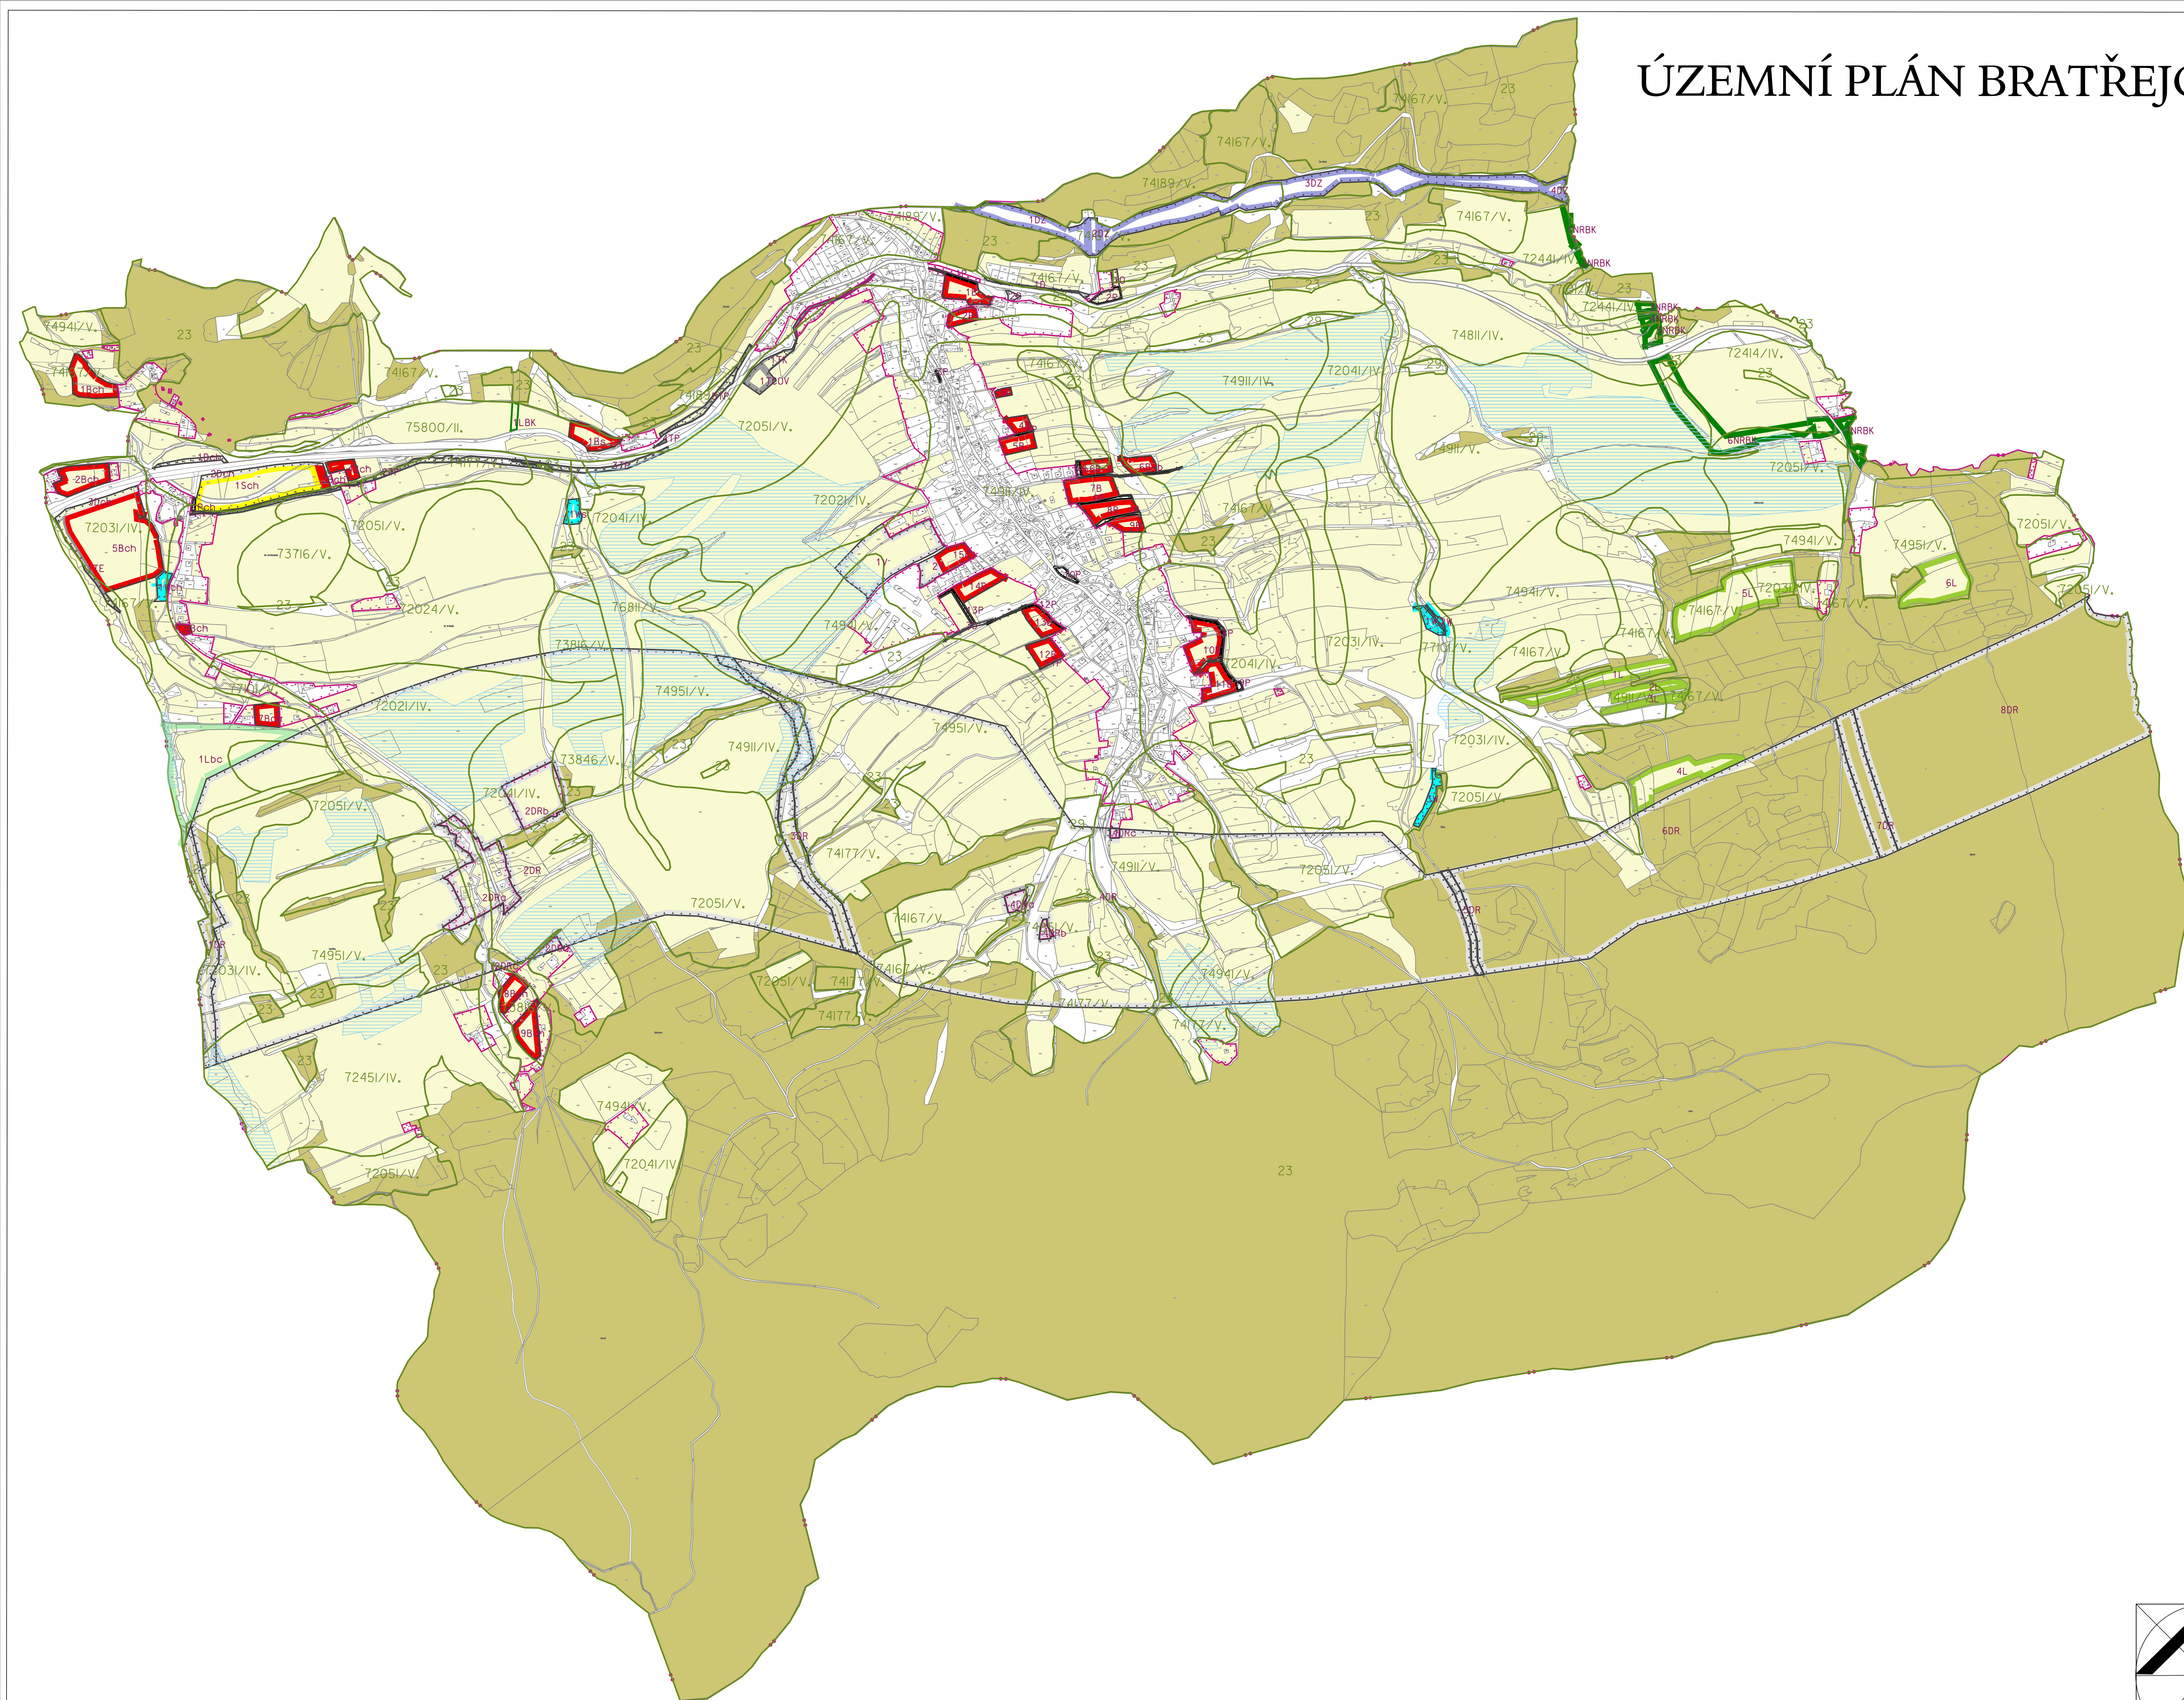

LEGENDA

STAV	NÁVRH	
		HRANICE BPEJ
		KÓD BPEJ / TŘÍDA OCHRANY ZPF
64951 / V.	1B	BYDLNÍ INDIVIDUÁLNÍ / TRVALÝ ZÁBOR ZPF
	1D	OBČANSKÁ VYBAVENOST / TRVALÝ ZÁBOR ZPF
	1S	PLOCHY PRO SPORT / TRVALÝ ZÁBOR ZPF
	1V	PLOCHY PRO VÝROBU / TRVALÝ ZÁBOR ZPF
	1TK	PLOCHY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ / TRVALÝ ZÁBOR ZPF
	1TE	PLOCHY PRO ENERGETIKU / TRVALÝ ZÁBOR ZPF
	1P	PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ / TRVALÝ ZÁBOR ZPF
	1D	PLOCHY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU / TRVALÝ ZÁBOR ZPF, PUPFL
	1DZ	PLOCHY PRO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU / ZMĚNA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
	1LBC	PLOCHY PŘÍRODNÍ / TRVALÝ ZÁBOR ZPF
	1NBSK	PLOCHY KRAJINNÉ ZELEŇ / TRVALÝ ZÁBOR ZPF
	1W	VODNÍ PLOCHY / TOKY / TRVALÝ ZÁBOR ZPF
	1L	PLOCHY LESNÍ / TRVALÝ ZÁBOR ZPF
		POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
		ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
		OSTATNÍ POZEMKY
		MELIOROVANÉ ÚZEMÍ
		HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
		HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (VYMEZENO 06/2008)
		HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH

plyšný materiál	Výška plyšů v ZP I (m)	Výška plyšů v ZP I (m)	Výška plyšů v ZP I (m)	z toho v ošle odřez ZP I (m)	z toho v ZP (m)	z toho v ošle odřez ZP II (m)	z toho v ZP (m)	z toho v ošle odřez ZP III (m)	z toho v ošle odřez ZP IV (m)	z toho v ošle odřez ZP V (m)
1B	0,479	-	-	0,383	-	0,383	-	-	-	0,092
2B	0,242	-	-	0,022	-	-	-	-	-	-
3B	0,077	-	-	0,077	-	-	-	-	0,077	-
4B	0,204	-	-	0,204	-	-	-	-	0,204	-
5B	0,309	-	-	0,309	-	-	-	-	0,309	-
6B	0,267	-	-	0,267	-	-	-	-	0,267	0,066
6B+	0,095	-	-	0,095	-	-	-	-	0,095	-
7B	0,644	-	-	0,644	-	-	-	-	0,644	-
8B	0,428	-	-	0,428	-	-	-	-	0,428	-
9B	0,253	-	-	0,253	-	-	-	-	0,253	-
10B	0,713	-	-	0,622	-	-	-	-	0,622	-
11B	0,590	-	-	0,225	-	-	-	-	0,225	-
12B	0,366	-	-	0,366	-	-	-	-	0,366	-
13B	0,349	-	-	0,349	-	-	-	-	0,349	-
14B	0,474	-	-	0,474	-	-	-	-	0,474	-
15B	0,389	-	-	0,389	-	-	-	-	0,389	-
16B	0,315	-	-	0,315	-	0,010	-	-	0,315	-
18B+	0,094	-	-	0,094	-	-	-	-	0,094	-
19B	0,795	-	-	0,728	-	-	-	-	0,728	-
30B+	0,132	-	-	0,132	-	0,132	-	-	0,132	-
36B	0,546	-	-	0,546	-	0,046	-	-	0,546	-
36B+	3,521	-	-	3,521	-	-	-	-	3,545	0,376
66B+	0,097	-	-	0,097	-	-	-	-	0,097	-
76B+	0,156	-	-	0,156	-	-	-	-	0,156	-
96B+	0,332	-	-	0,332	-	-	-	-	0,332	0,335
0,062	0,062	-	-	0,062	-	-	-	-	0,062	-
13B	2,305	-	-	1,800	-	1,800	-	-	-	-
1V	2,251	-	-	2,251	-	-	-	-	1,665	0,586
2V	0,329	-	-	0,329	-	-	-	-	0,229	0,100
1TCOV	0,319	-	-	0,319	-	-	-	-	-	0,319
17B	0,307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17B+	0,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27P	0,096	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27P	0,158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27P	0,364	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47P	0,056	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27P	0,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1P	0,059	-	-	0,059	-	0,059	-	-	-	-
2P	0,183	-	-	0,183	-	-	-	-	-	0,183
3P	0,037	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4P	0,034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9P	0,142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6P	0,123	-	-	0,064	-	-	-	-	0,064	-
7P	0,099	-	-	0,099	-	-	-	-	0,099	-
9P	0,097	-	-	0,097	-	-	-	-	0,097	-
9P	0,067	-	-	0,060	-	-	-	-	0,060	-
10P	0,085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11P	0,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12P	0,069	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13P	0,109	-	-	0,109	-	-	-	-	0,109	-
13P	0,103	-	-	0,103	-	0,016	-	-	0,097	0,017
1D	0,121	-	-	0,121	-	0,055	-	-	0,096	-
21P	0,049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21B	0,040	-	-	0,040	-	-	-	-	0,040	-
15B+	0,174	-	-	0,174	-	0,174	-	-	-	-
0,230	0,230	-	-	0,230	-	0,220	-	-	-	-
62B+	0,082	-	-	0,082	-	-	-	-	0,385	-
10B	7,990	-	-	4,335	3,235	-	-	-	2,625	-
10B	67,538	79,845	-	67,538	79,845	-	-	-	67,538	47,945
23B	2,241	-	-	0,807	1,434	-	-	-	0,804	0,004
43B	72,290	-	-	15,955	56,435	-	-	-	2,625	56,435
43B	0,614	-	-	0,614	-	-	-	-	-	-
62B	20,760	-	-	20,772	1,596	-	-	-	-	1,598
72B	7,295	-	-	7,295	-	-	-	-	-	-
82B	23,747	-	-	23,747	-	-	-	-	-	-
102	1,151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	0,885	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	4,444	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62B	0,133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1L	1,289	-	-	-	1,289	-	-	-	1,289	-
2L	0,508	-	-	0,508	-	-	-	-	0,509	-
3L	0,454	-	-	0,454	-	-	-	-	0,454	-
4L	1,440	-	-	1,440	-	-	-	-	1,440	-
5L	2,817	-	-	2,817	-	-	-	-	0,800	1,967
6L	1,335	-	-	1,335	-	-	-	-	1,335	-
7P	0,184	-	-	0,184	-	-	-	-	0,184	0,188
7P	0,052	-	-	0,052	-	-	-	-	0,052	-
7P	0,349	-	-	0,349	-	-	-	-	0,349	-
9P	0,099	-	-	0,099	-	-	-	-	0,099	-
76B+	0,142	-	-	0,142	-	-	-	-	0,142	-
76B+	0,362	-	-	0,362	-	0,362	-	-	0,362	-
76B+	0,181	-	-	0,181	-	-	-	-	0,181	-
29B8B	0,092	-	-	0,092	-	-	-	-	0,092	-
49B8B	0,143	-	-	0,143	-	-	-	-	0,143	-
49B8B	0,118	-	-	0,118	-	-	-	-	0,020	0,098
59B8B	0,220	-	-	0,220	-	-	-	-	0,220	-
69B8B	0,254	-	-	0,254	-	-	-	-	0,254	-
79B8B	0,234	-	-	0,234	-	-	-	-	0,230	0,004
8117	0,117	-	-	0,117	-	0,117	-	-	-	-
PLYŠ PROČISTVÁNÍ										
27B+	2,266	2,269	-	1,114	-	-	-	-	0,876	0,258
27B+	1,340	1,343	-	1,343	-	-	-	-	1,343	-
27B+	0,019	0,019	-	-	-	-	-	-	-	-
27B+	0,127	0,127	-	0,127	-	-	-	-	0,127	-
47B+	0,265	0,265	-	-	-	-	-	-	-	-
47B+	0,092	0,092	-	-	-	-	-	-	-	-
59B+	0,076	0,076	-	0,046	-	-	-	-	-	0,046

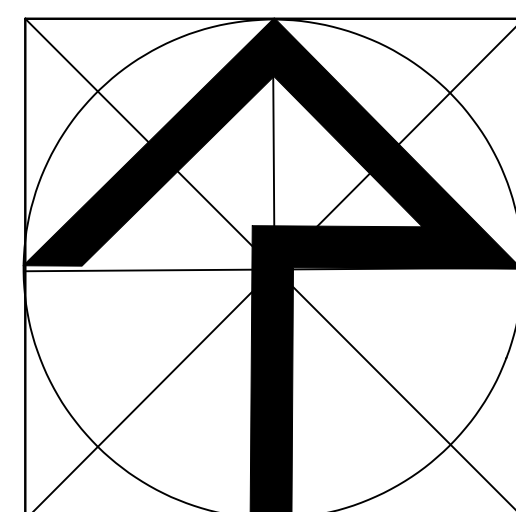

Hlavní projektant:	Vod. projekt: specializace -	 SPO - projektování a.s. s.p.s. projekt a inženýrský ústředí T. Tomáše Bratřev 508 702 73 Zlín tel.: 57 2994 111 e-mail: urad@spoj.cz
Inženýr. Konečná	Ing. Rákos	
Zodpovědný projektant - urbanista:	Vod. projekt: specializace - elektro:	
Inženýr. Konečná	V. Hofman	
Vod. projekt: specializace - inženýr. stavební:	Ing. Zdeněk Zemanovský	
Ing. Mlýnský	E. Párylovský	
Pořizovatel: MĚÚ VIZOVICE, STAVEBNÍ ÚŘAD		
ad:		
ODPOVĚDNÝ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATŘEJOV		
číslo:	Vyhodnocení záboru ZP a PUPPL měřítko: 1 : 5 000	s. vyřazen: 03